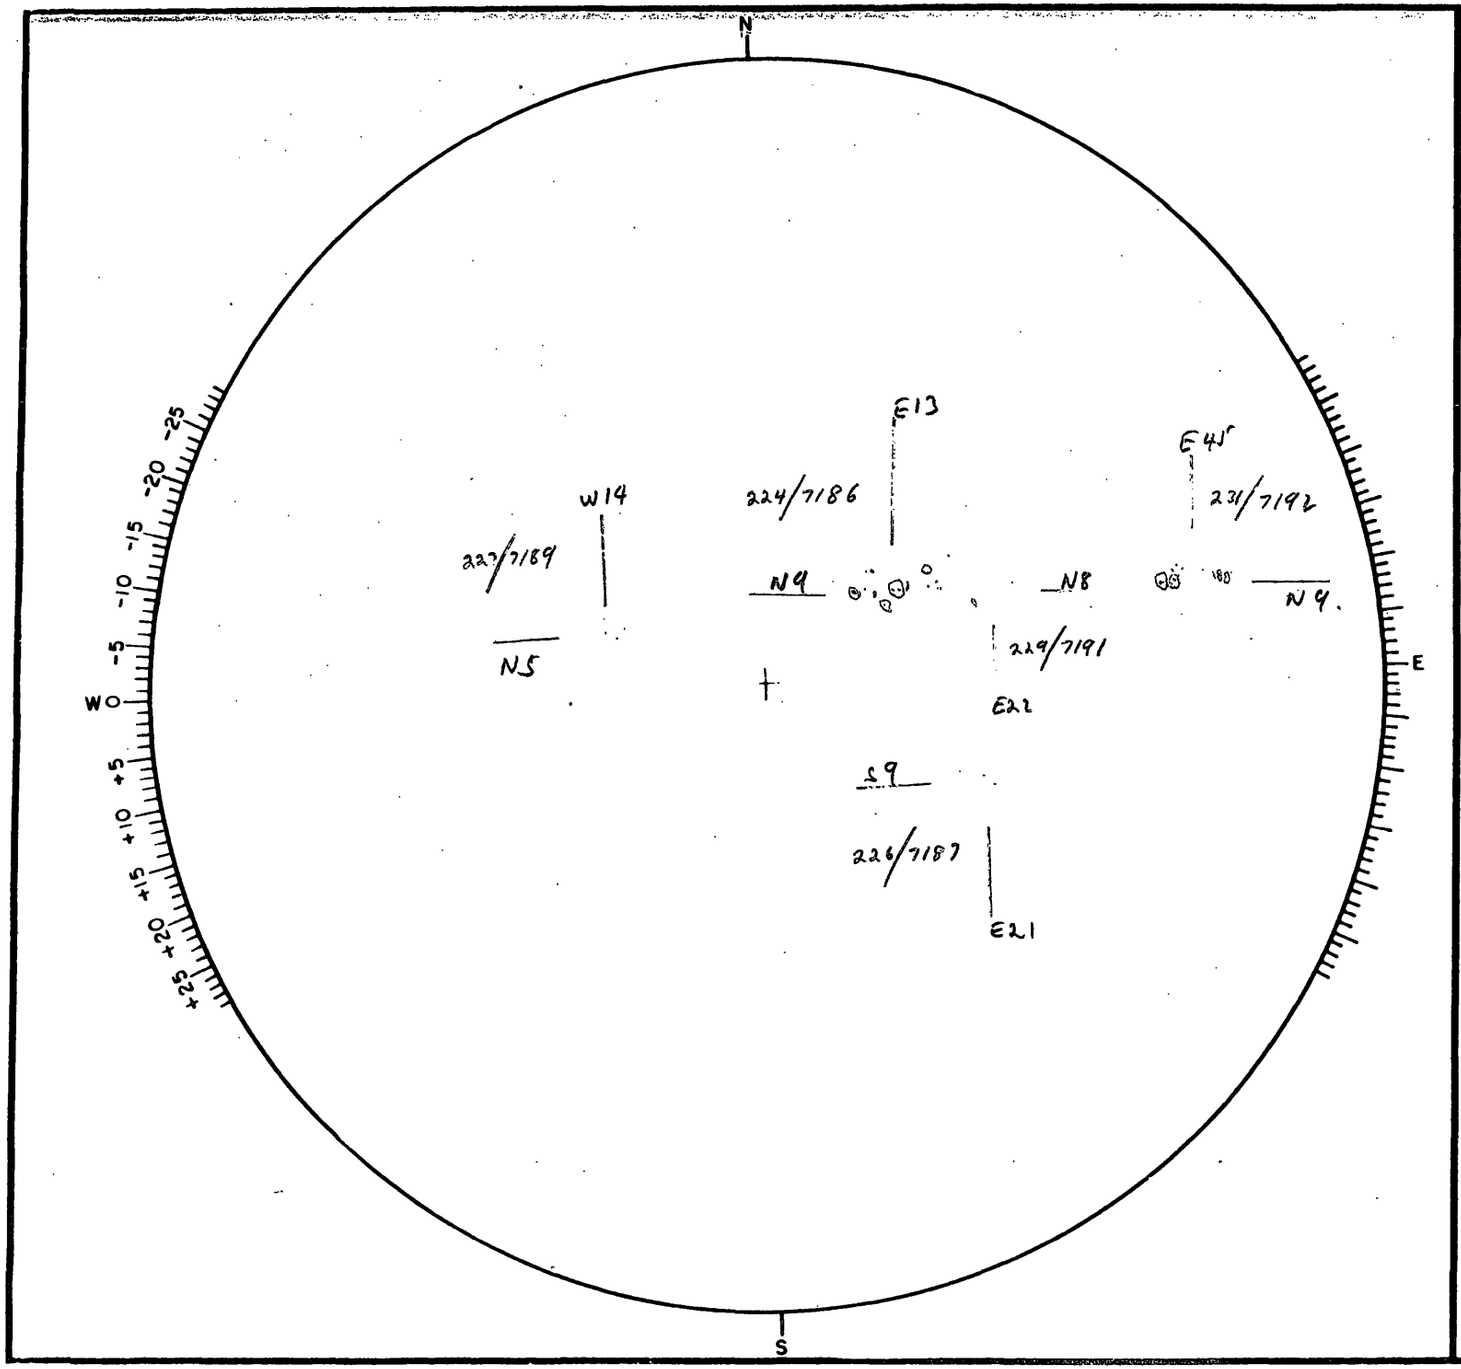

ANALYST: [illegible]

DATE	TIME	QUALITY
7 JUN 92	0023.	F

B_p	P_o	L_o	NO. GROUP
+0.1	-13.0	+130.5	5

NO. SPOTS	R =
36	86

HO AUJ APLM 07

SPOTS

IIIII	YMMDD	3HHMM	4TQNN
94302	20607	30027	43305

11111	22JJJ	QXXYY	LLAAA	//NNN	6ZPCM	9NNNN
11111	22 224	11309	09020	// 016	6 4272	9 7186
11111	22 226	22109	02001	// 002	6 2072	9 7187
11111	22 227	41405	03001	// 003	6 2072	9 7189
11111	22 229	12208	04002	// 002	6 3272	9 7191
11111	22 231	14509	10019	// 013	6 4272	9 7192
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9
11111	22			//	6	9